

# Annexe A – Résultats régimes transitoires

## A-1 Emballement

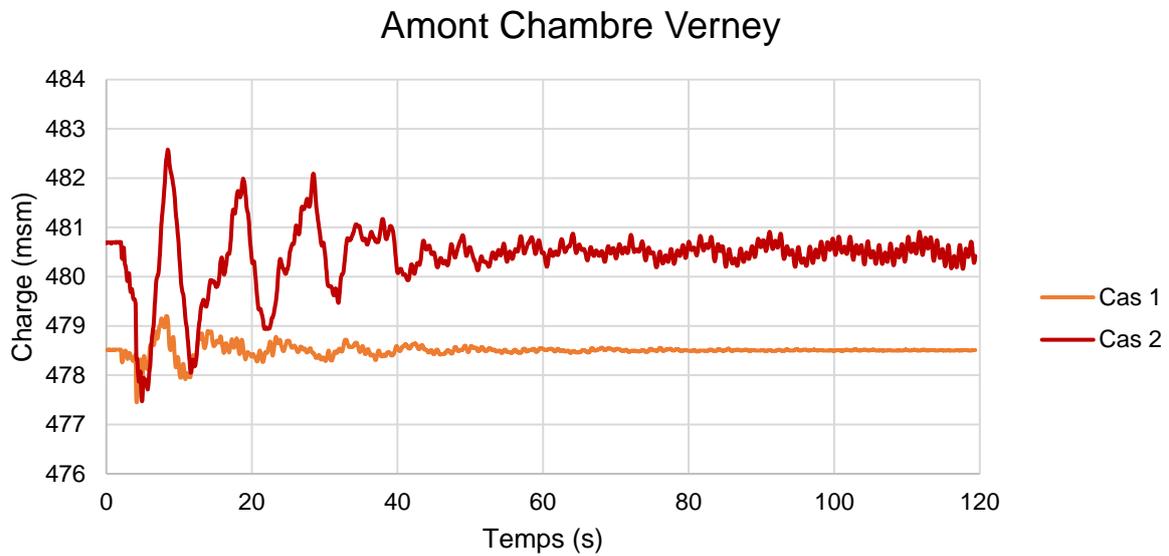


Figure 1 : Résultats du scénario Emballement théorique : Charge hydraulique immédiatement aval la chambre Verney.

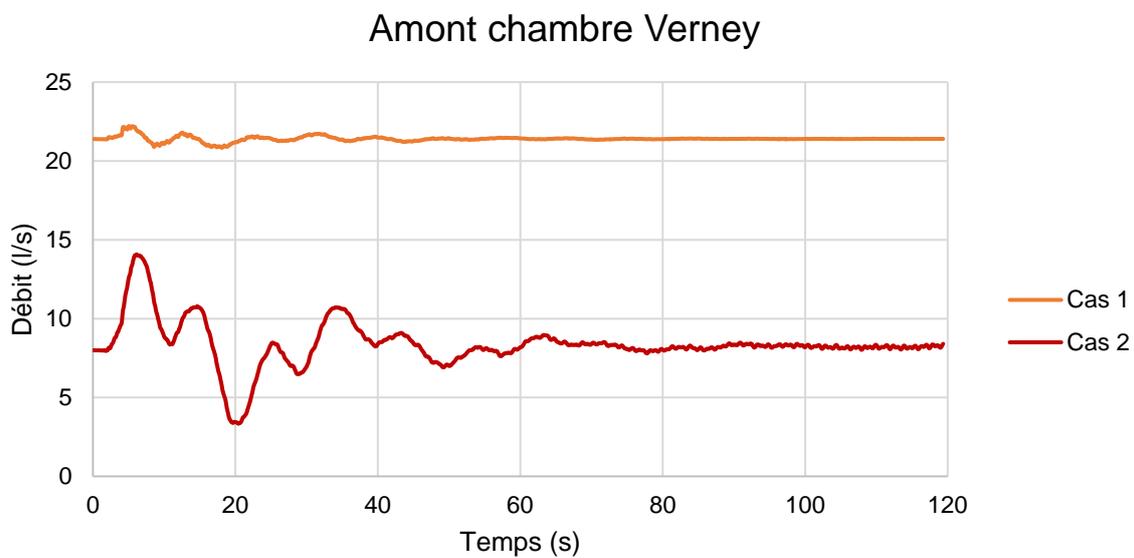


Figure 2 : Résultats du scénario Emballement théorique : Débit hydraulique immédiatement aval la chambre Verney.

### Aval Chambre Verney

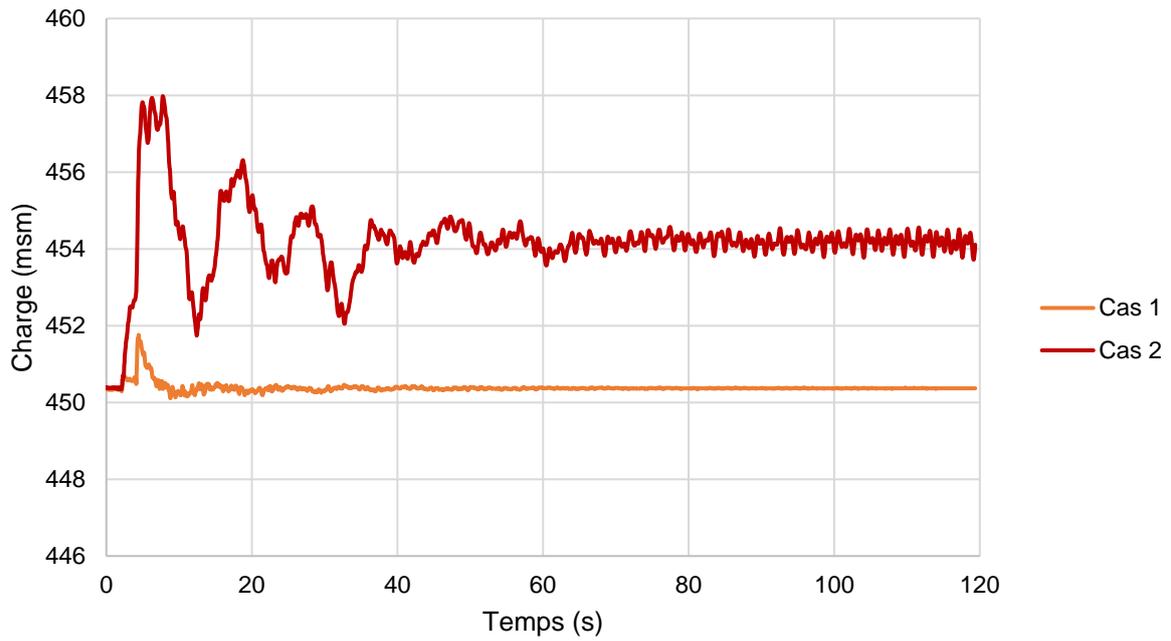


Figure 3 : Résultats du scénario Emballement théorique : Charge hydraulique immédiatement aval la chambre Verney.

### Aval Chambre Verney

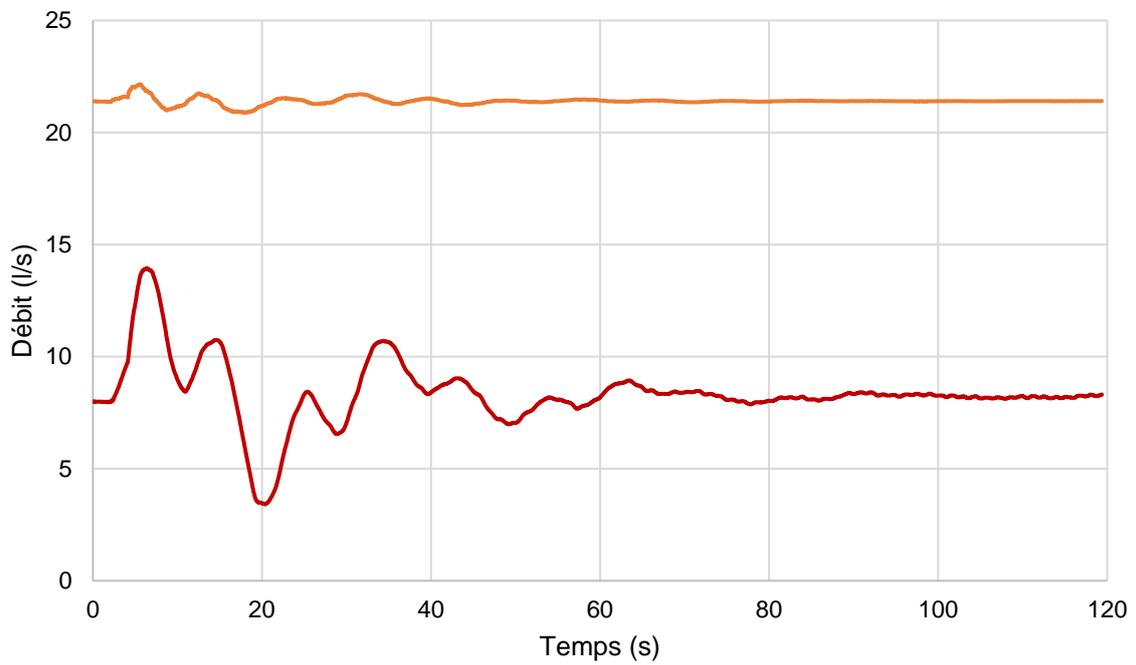


Figure 4 : Résultats du scénario Emballement théorique : Débit hydraulique immédiatement aval la chambre Verney.

## A-2 Arrêt normal de la turbine – Fermeture de l'électrovanne de coupure

### Amont Chambre Verney

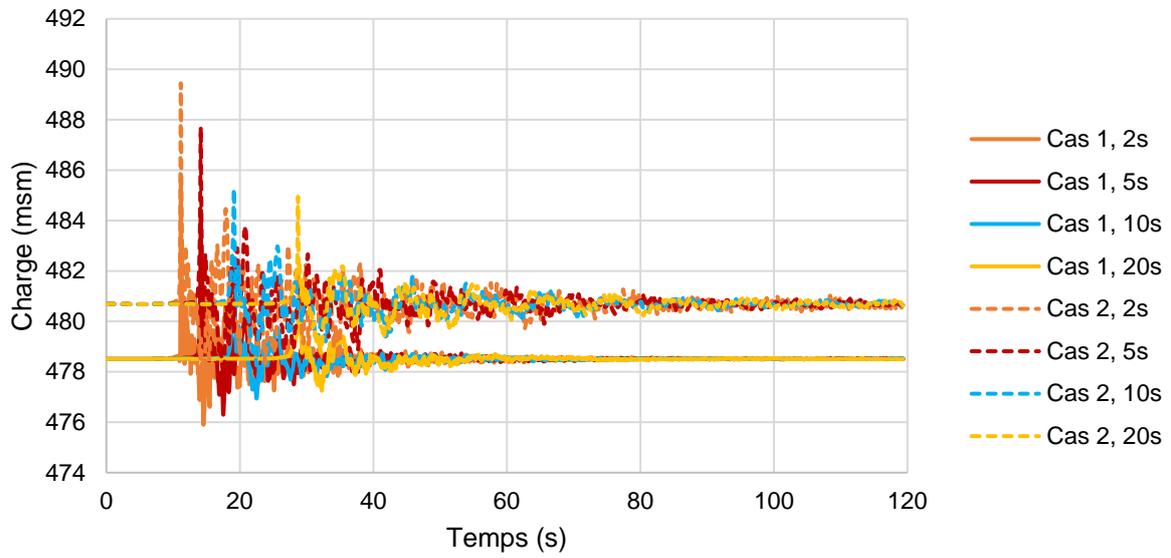


Figure 5 : Résultats du scénario Arrêt normal de la turbine : Charge hydraulique immédiatement amont la chambre Verney.

### Amont chambre Verney

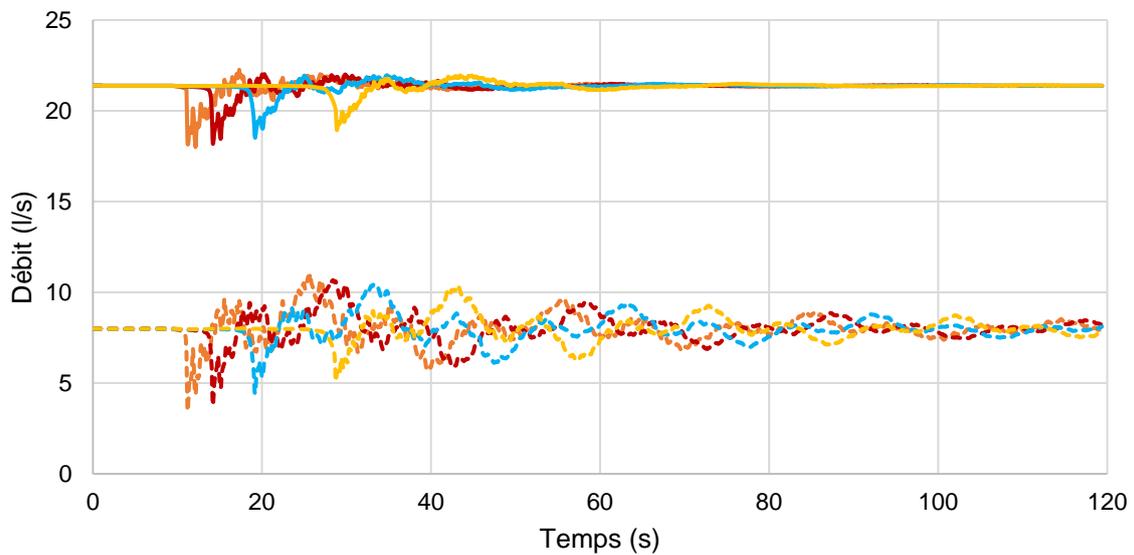


Figure 6 : Résultats du scénario Arrêt normal de la turbine : Débit hydraulique immédiatement amont la chambre Verney.

### Aval Chambre Verney

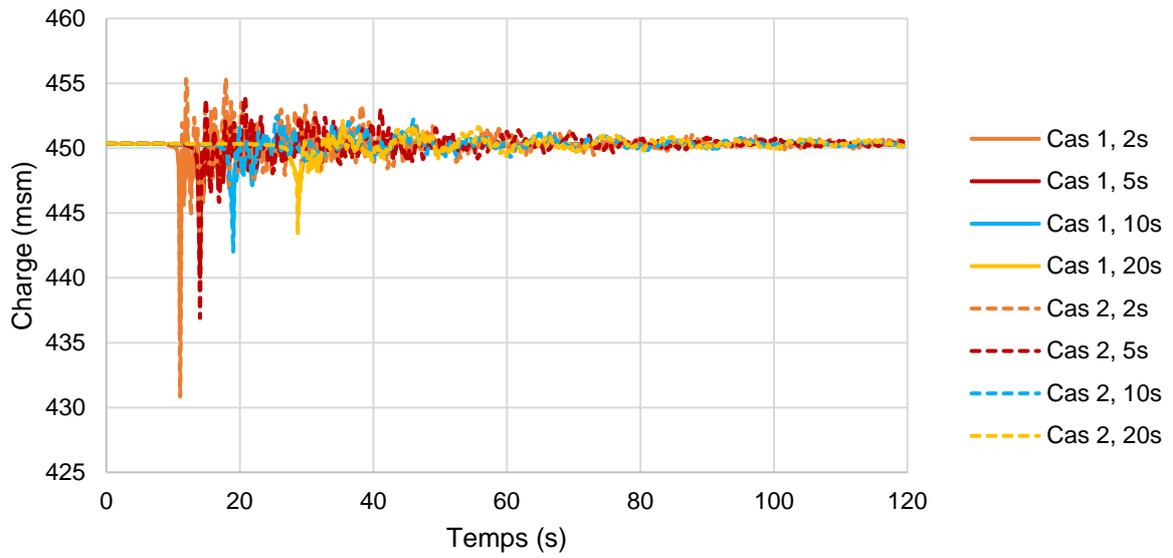


Figure 7 : Résultats du scénario Arrêt normal de la turbine : Charge hydraulique immédiatement aval la chambre Verney.

### Aval Chambre Verney

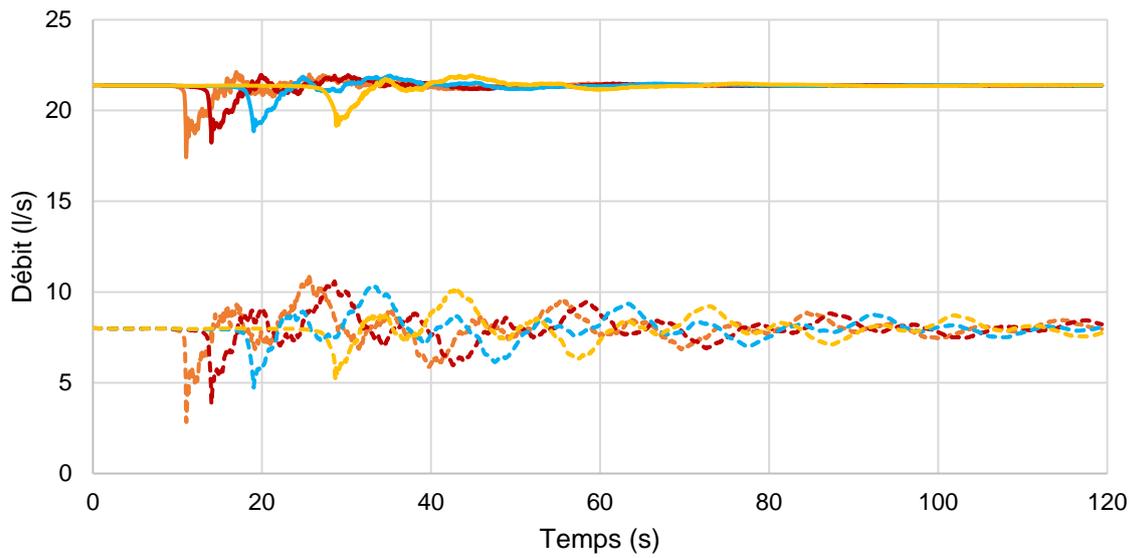


Figure 8 : Résultats du scénario Arrêt normal de la turbine : Débit hydraulique immédiatement aval la chambre Verney.

### A-3 Arrêt de la vanne en ligne suite à une coupure du réseau

#### Amont Chambre Verney

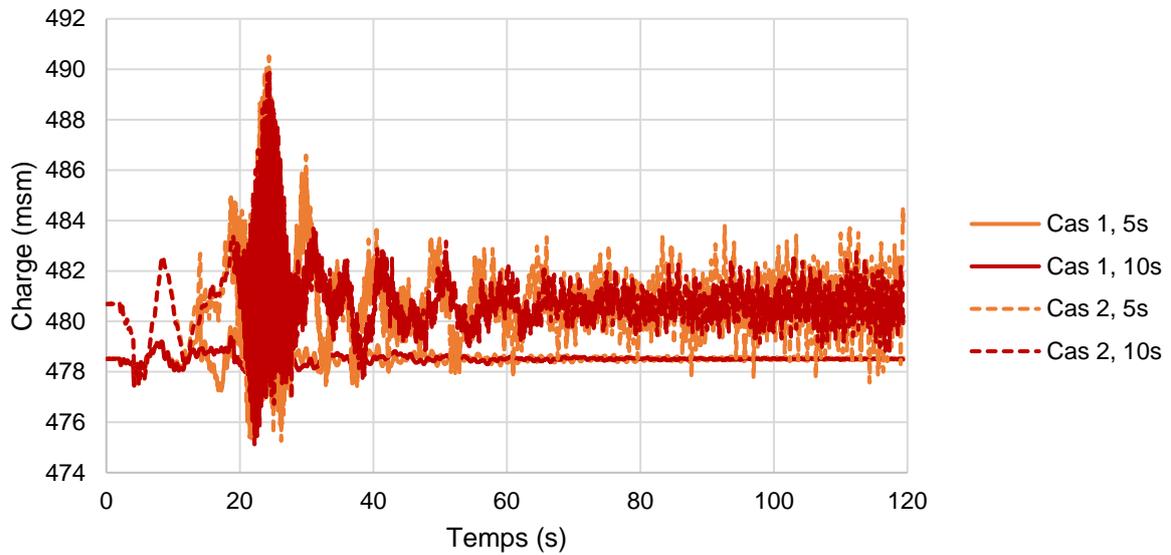


Figure 9 : Résultats du scénario Arrêt de l'électrovanne de coupure suite à une coupure du réseau : Charge hydraulique immédiatement amont la chambre Verney.

#### Amont chambre Verney

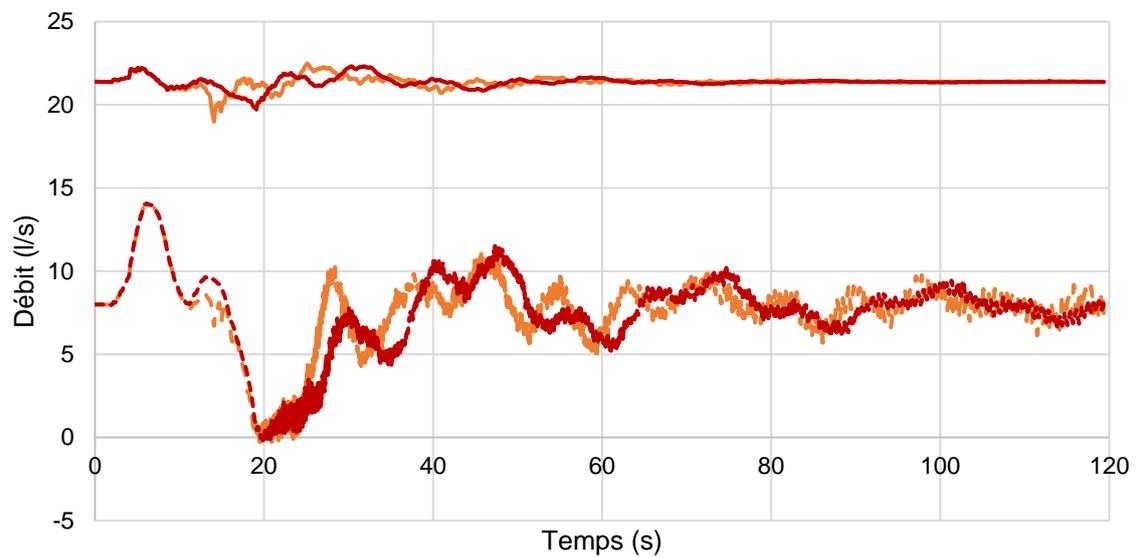


Figure 10 : Résultats du scénario Arrêt de l'électrovanne de coupure suite à une coupure du réseau : Débit hydraulique immédiatement amont la chambre Verney.

### Aval Chambre Verney

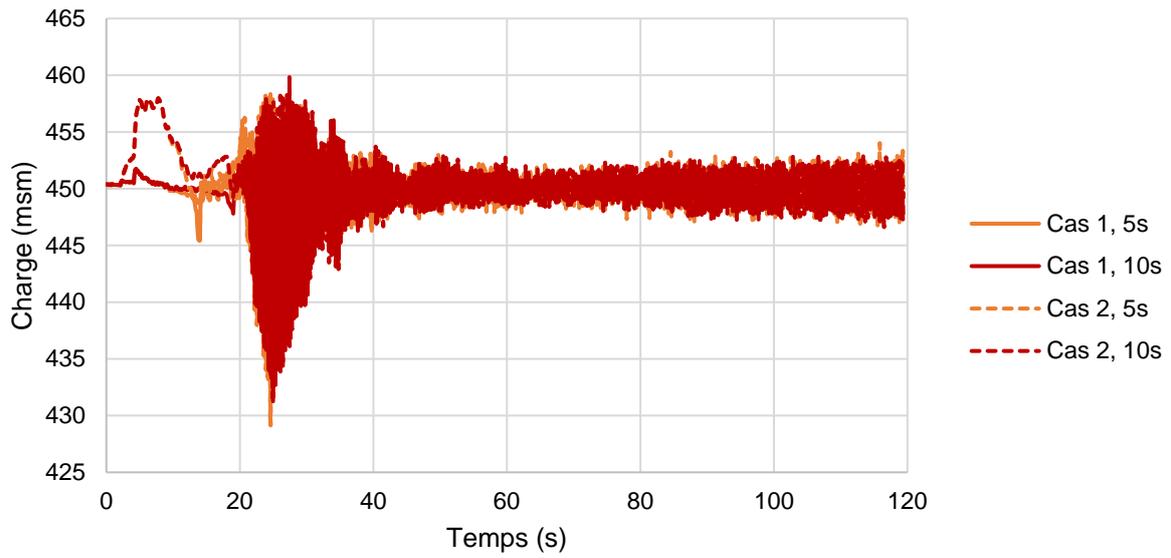


Figure 11 : Résultats du scénario Arrêt de l'électrovanne de coupure suite à une coupure du réseau : Débit hydraulique immédiatement amont la chambre Verney.

### Aval Chambre Verney

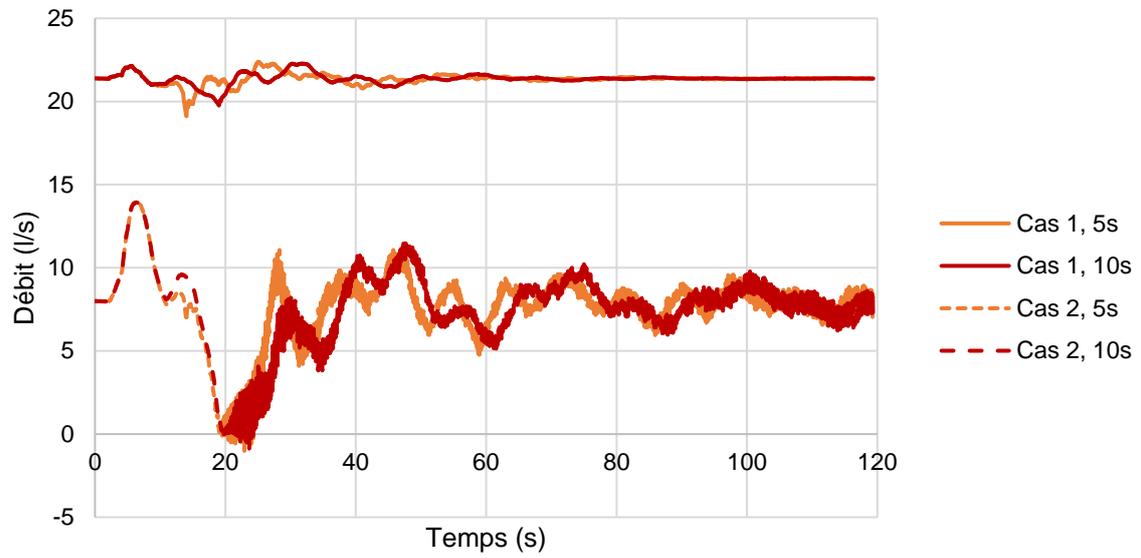


Figure 12 : Résultats du scénario Arrêt de l'électrovanne de coupure suite à une coupure du réseau : Débit hydraulique immédiatement aval la chambre Verney.